

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年11月

騒音 (単位: dB)


11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	63	63	61	63	62	62	59	64	68	64	63	63	61	60	63	63	63	64	63	63	61	64	62	62	64	63	62	59	64	64	
8:00 ~	63	62	61	62	61	61	61	64	68	63	62	61	61	61	62	62	62	63	63	63	61	64	61	62	62	63	62	60	62	65	
9:00 ~	63	62	60	62	62	62	61	64	70	63	62	63	61	60	63	64	62	63	63	63	61	64	60	62	62	63	62	61	62	62	
10:00 ~	60	62	60	61	62	61	60	63	68	61	62	62	61	61	61	62	62	62	62	63	61	62	60	61	61	63	62	60	62	62	
11:00 ~	61	61	60	61	61	62	61	62	69	61	61	61	62	60	63	63	62	63	62	63	60	63	60	61	61	63	64	60	62	62	
12:00 ~	59	59	60	59	59	61	60	60	67	59	59	59	60	60	60	61	59	61	60	61	59	61	69	59	60	60	60	60	61	61	
13:00 ~	63	61	61	61	61	63	60	61	64	61	61	60	62	60	62	65	61	62	61	63	60	62	60	62	61	63	62	60	63	62	
14:00 ~	63	63	60	62	75	63	60	62	63	62	60	61	61	60	62	65	62	64	62	62	61	63	60	63	61	62	63	60	67	62	
15:00 ~	60	61	60	61	66	68	60	61	63	60	60	63	62	61	61	61	62	62	62	62	60	65	61	61	60	66	68	60	61	62	
16:00 ~	61	62	61	68	62	62	60	63	64	61	61	64	62	61	64	63	62	63	62	62	61	67	61	62	61	67	61	61	62	62	
17:00 ~	61	65	60	61	62	60	60	67	66	66	61	60	61	59	60	65	67	62	61	61	61	66	61	67	60	60	61	60	67	61	
18:00 ~	61	61	60	61	61	61	59	61	63	64	61	60	61	60	60	61	61	60	61	61	60	64	61	61	61	61	60	60	62	61	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	33	33	30	34	33	36	32	36	36	35	36	36	35	30	36	35	34	34	34	34	30	34	33	35	34	35	33	29	35	34	
8:00 ~	34	33	32	34	33	36	34	37	37	35	36	35	34	33	36	35	34	35	35	36	31	34	33	36	35	35	34	31	35	34	
9:00 ~	33	33	32	34	33	36	34	35	40	34	35	35	34	33	36	34	33	34	34	35	32	34	33	35	34	35	33	32	33	34	
10:00 ~	32	34	32	33	33	36	34	35	38	35	35	35	35	33	34	34	34	35	34	34	33	34	34	34	34	36	34	32	35	35	
11:00 ~	32	34	32	32	32	34	33	34	39	34	34	35	35	33	35	34	34	34	35	33	32	33	34	36	34	35	33	32	34	35	
12:00 ~	30	31	31	31	31	35	33	33	37	33	33	33	34	33	33	33	31	32	33	34	31	32	34	32	32	33	32	31	35	33	
13:00 ~	32	33	31	31	32	34	32	33	33	34	33	34	33	32	35	34	33	35	34	35	31	32	32	35	34	36	31	30	35	34	
14:00 ~	32	33	31	31	59	34	33	33	34	33	32	34	34	32	34	33	32	32	34	32	31	33	33	33	33	34	32	31	32	33	
15:00 ~	31	32	30	32	46	37	33	32	33	34	33	33	34	32	33	33	32	33	33	33	31	33	33	33	33	33	33	31	33	32	
16:00 ~	32	32	32	33	35	35	34	34	34	34	33	34	34	33	37	33	32	32	33	33	32	35	34	33	33	33	32	31	33	33	
17:00 ~	33	32	31	32	36	34	32	34	33	33	33	33	34	30	33	33	33	33	33	33	30	32	33	33	33	33	33	31	33	33	
18:00 ~	31	31	30	31	35	33	31	34	33	32	33	32	33	30	32	32	32	31	32	31	27	31	31	32	31	32	30	29	32	31	

測定場所 ①

南西1ゲート

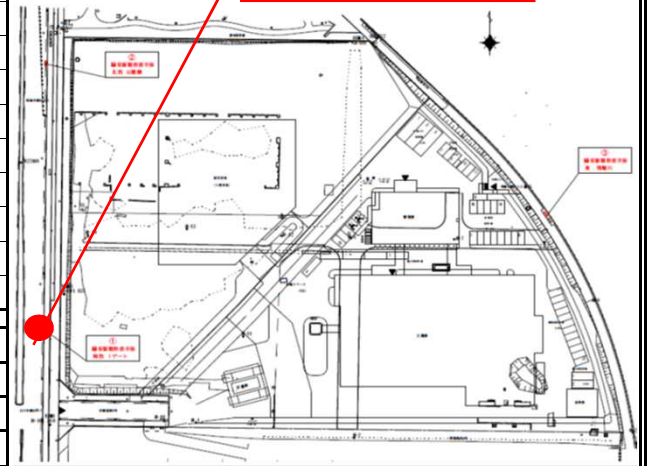

※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年11月


騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	59	59	57	60	59	57	55	60	62	60	59	59	58	56	60	60	59	60	60	59	57	60	59	59	60	60	59	56	60	60	
8:00 ~	59	58	57	58	58	58	57	61	62	59	58	59	58	57	59	59	59	59	59	60	57	59	57	60	59	59	60	57	59	60	
9:00 ~	59	59	57	58	58	57	57	59	64	59	59	59	58	57	61	61	59	60	61	61	58	61	57	59	60	60	59	57	59	59	
10:00 ~	57	59	57	59	60	57	57	59	62	59	61	60	58	58	59	59	59	59	60	61	57	60	58	59	58	60	60	57	60	60	
11:00 ~	58	57	57	58	58	57	58	58	63	59	58	59	59	57	59	59	60	59	59	60	56	61	58	59	59	59	60	56	59	60	
12:00 ~	55	55	57	55	56	57	57	56	61	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	59	56	57	58	56	57	57	57	57	58	57	
13:00 ~	58	57	58	58	57	57	57	57	60	57	57	57	59	57	59	58	58	58	59	59	56	59	58	60	60	60	58	57	62	60	
14:00 ~	59	59	57	57	58	57	57	58	59	59	57	58	58	57	60	58	58	60	59	59	58	60	58	60	59	59	59	58	60	61	
15:00 ~	57	58	57	57	58	58	57	58	58	57	58	58	58	58	60	57	58	59	59	59	57	60	58	58	57	61	58	57	59	60	
16:00 ~	58	57	58	59	58	58	58	58	59	58	58	59	59	58	64	58	58	60	59	59	57	61	58	60	58	59	57	57	59	60	
17:00 ~	58	57	57	58	59	57	56	58	58	58	57	57	57	56	57	57	58	58	58	58	57	61	58	58	56	57	58	57	59	57	
18:00 ~	58	57	56	58	58	57	55	58	58	58	57	57	57	57	57	57	58	57	57	57	56	60	58	58	57	57	57	58	60	58	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	32	33	32	33	32	33	31	33	41	33	34	34	34	29	33	33	33	32	33	34	30	33	34	33	34	34	34	34	30	33	34
8:00 ~	33	35	33	35	33	34	32	34	40	33	36	34	34	32	36	34	34	34	34	35	30	32	32	36	34	35	34	31	33	33	
9:00 ~	34	34	32	33	33	33	31	32	42	34	34	34	36	32	37	37	33	33	34	34	30	33	33	35	35	34	34	32	32	33	
10:00 ~	32	34	33	32	34	34	30	32	41	36	39	35	36	32	34	32	33	33	33	32	32	34	33	35	33	35	35	32	34	34	
11:00 ~	31	33	32	32	32	31	30	31	45	35	34	37	36	30	34	33	34	33	33	33	29	33	33	36	34	34	36	35	33	33	
12:00 ~	29	30	31	30	33	31	29	30	43	35	31	36	32	29	31	31	30	30	30	32	29	31	31	31	31	31	35	31	32	32	
13:00 ~	30	33	30	31	31	31	28	31	35	35	32	35	33	29	31	35	33	33	34	32	29	32	30	35	34	34	36	32	35	33	
14:00 ~	34	34	30	30	31	30	29	31	35	34	32	36	37	29	32	32	31	32	33	30	29	33	31	34	33	33	33	31	34	33	
15:00 ~	30	34	29	31	31	34	29	31	33	33	34	34	34	30	30	30	32	32	33	33	30	32	32	35	32	33	37	33	35	33	
16:00 ~	31	34	31	33	31	32	30	32	33	34	32	33	33	31	41	32	32	32	33	33	30	38	33	33	33	32	36	31	39	32	
17:00 ~	31	31	32	30	31	31	29	31	32	32	30	32	31	29	30	30	30	30	30	31	28	32	32	32	31	31	32	30	31	30	
18:00 ~	31	30	32	31	32	29	29	31	30	32	31	31	30	29	31	31	30	30	30	29	26	31	31	32	31	30	29	32	31	30	

測定場所 ②

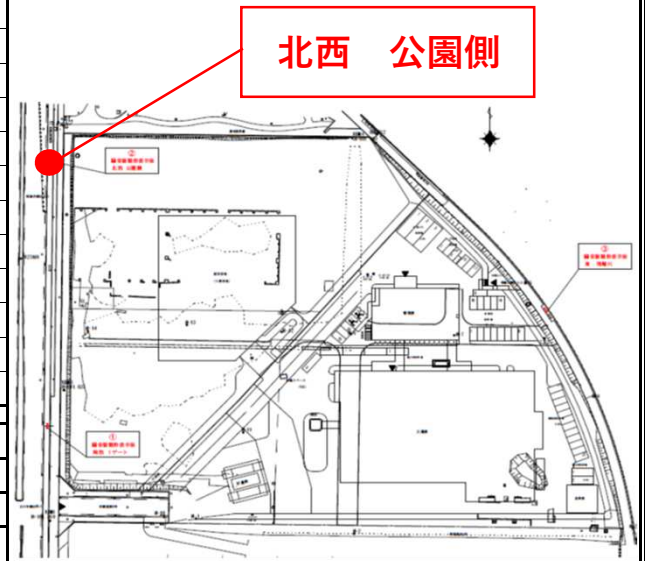

※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない

新清掃工場整備運営事業 施設整備工事

騒音・振動測定結果

2021年11月


騒音 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	46	66	45	48	55	46	43	47	54	44	59	63	59	46	50	57	49	59	65	64	48	63	48	63	65	65	65	48	66	54	
8:00 ~	63	63	49	63	61	61	50	64	64	64	64	69	63	47	66	64	64	65	68	66	48	65	48	68	70	68	70	46	71	71	
9:00 ~	69	70	61	68	66	67	45	65	71	65	69	71	66	47	73	70	66	71	70	70	46	69	48	70	72	71	75	45	74	74	
10:00 ~	65	71	51	64	63	62	48	63	70	67	66	70	64	49	70	67	66	72	68	68	44	69	49	71	69	71	72	47	72	72	
11:00 ~	67	69	50	64	66	65	51	64	70	69	68	70	75	46	71	69	68	71	69	68	41	72	51	70	71	73	73	48	73	73	
12:00 ~	51	67	51	50	54	59	45	54	61	57	57	64	57	47	68	59	57	65	60	59	44	63	49	61	63	66	66	51	64	70	
13:00 ~	66	70	47	66	67	64	48	67	69	70	67	70	69	49	70	68	67	69	68	70	48	68	53	71	71	70	72	49	72	71	
14:00 ~	65	72	50	66	67	69	48	65	70	70	68	70	75	50	72	68	69	71	71	70	48	68	49	71	71	71	72	51	73	74	
15:00 ~	62	66	48	64	64	62	44	65	69	66	68	70	70	48	70	66	65	69	70	66	47	68	51	69	69	69	72	50	72	71	
16:00 ~	65	67	51	65	65	66	51	68	70	68	66	72	70	50	72	67	67	72	71	68	46	68	46	70	71	72	74	48	73	73	
17:00 ~	57	53	51	58	55	57	41	61	67	55	59	58	48	48	50	52	52	46	48	47	39	59	47	55	64	60	64	46	64	57	
18:00 ~	53	44	46	51	47	44	45	51	53	53	46	42	44	49	48	46	50	47	47	40	39	58	52	52	51	46	46	48	58	48	

振動 (単位: dB)

11月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
7:00 ~	37	43	35	36	38	36	34	36	40	35	43	48	47	37	36	38	35	37	44	41	33	43	36	41	40	42	40	34	40	38	
8:00 ~	41	46	36	43	45	42	40	44	48	46	46	47	44	35	45	45	45	47	44	45	33	45	36	44	45	45	48	37	45	47	
9:00 ~	44	50	35	43	49	44	38	46	53	50	52	49	46	35	49	49	48	45	46	46	34	46	38	45	46	46	50	37	47	48	
10:00 ~	44	51	38	44	48	44	39	45	52	51	52	52	48	37	47	46	47	45	45	47	35	46	39	45	46	47	52	34	48	46	
11:00 ~	45	48	38	42	47	48	38	45	51	50	52	48	50	34	48	45	48	45	46	51	33	46	40	47	47	48	50	38	49	48	
12:00 ~	38	46	39	34	44	45	36	40	46	42	48	43	41	35	43	39	41	42	41	43	34	40	36	40	44	46	45	38	39	42	
13:00 ~	43	48	38	47	46	47	39	47	50	52	56	51	46	38	45	46	44	46	47	46	32	45	41	46	47	48	50	41	49	54	
14:00 ~	49	50	37	47	49	46	35	48	51	53	50	51	46	38	49	52	49	49	51	46	35	46	36	46	48	49	51	42	47	51	
15:00 ~	40	45	37	45	45	44	36	45	50	56	52	53	44	38	47	44	48	49	47	47	34	45	40	46	46	49	53	43	48	48	
16:00 ~	42	44	36	45	44	44	38	45	51	50	46	51	44	37	57	44	46	50	49	46	32	47	33	48	47	48	51	38	50	50	
17:00 ~	41	36	35	42	36	40	34	40	48	42	44	42	34	36	35	35	33	33	35	39	31	42	34	36	43	40	43	34	45	35	
18:00 ~	43	32	36	39	33	37	34	34	40	40	34	33	34	35	33	33	38	34	33	32	30	38	37	34	33	32	34	34	45	34	

測定場所 ③

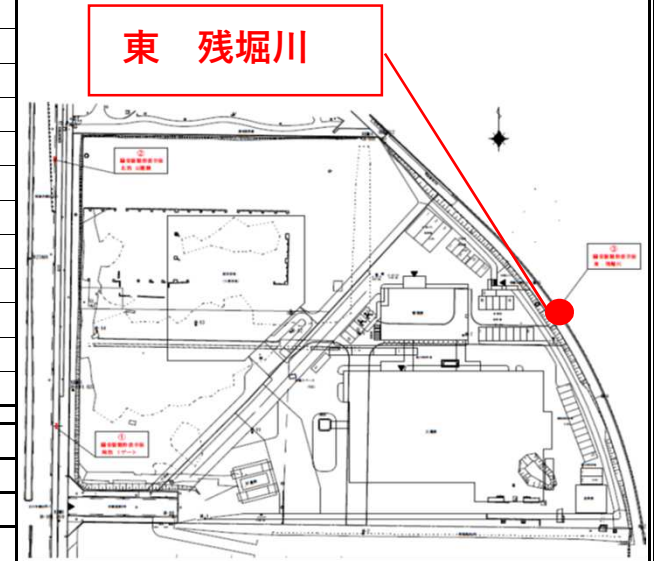

※測定条件は以下に準じております。

〈騒音〉騒音規制法第15条第1項に基づき定められた「特定建設作業に伴って発生する騒音に関する基準」の備考2

〈振動〉「振動規制施行規則」別表第1(第11条関係)の備考2

※測定数値は1時間平均値を表示しています。

- ・騒音規制値: 85dBを超えない
- ・振動規制値: 75dBを超えない